土岐市　上下水道耐震化計画（上下水道）　位置図

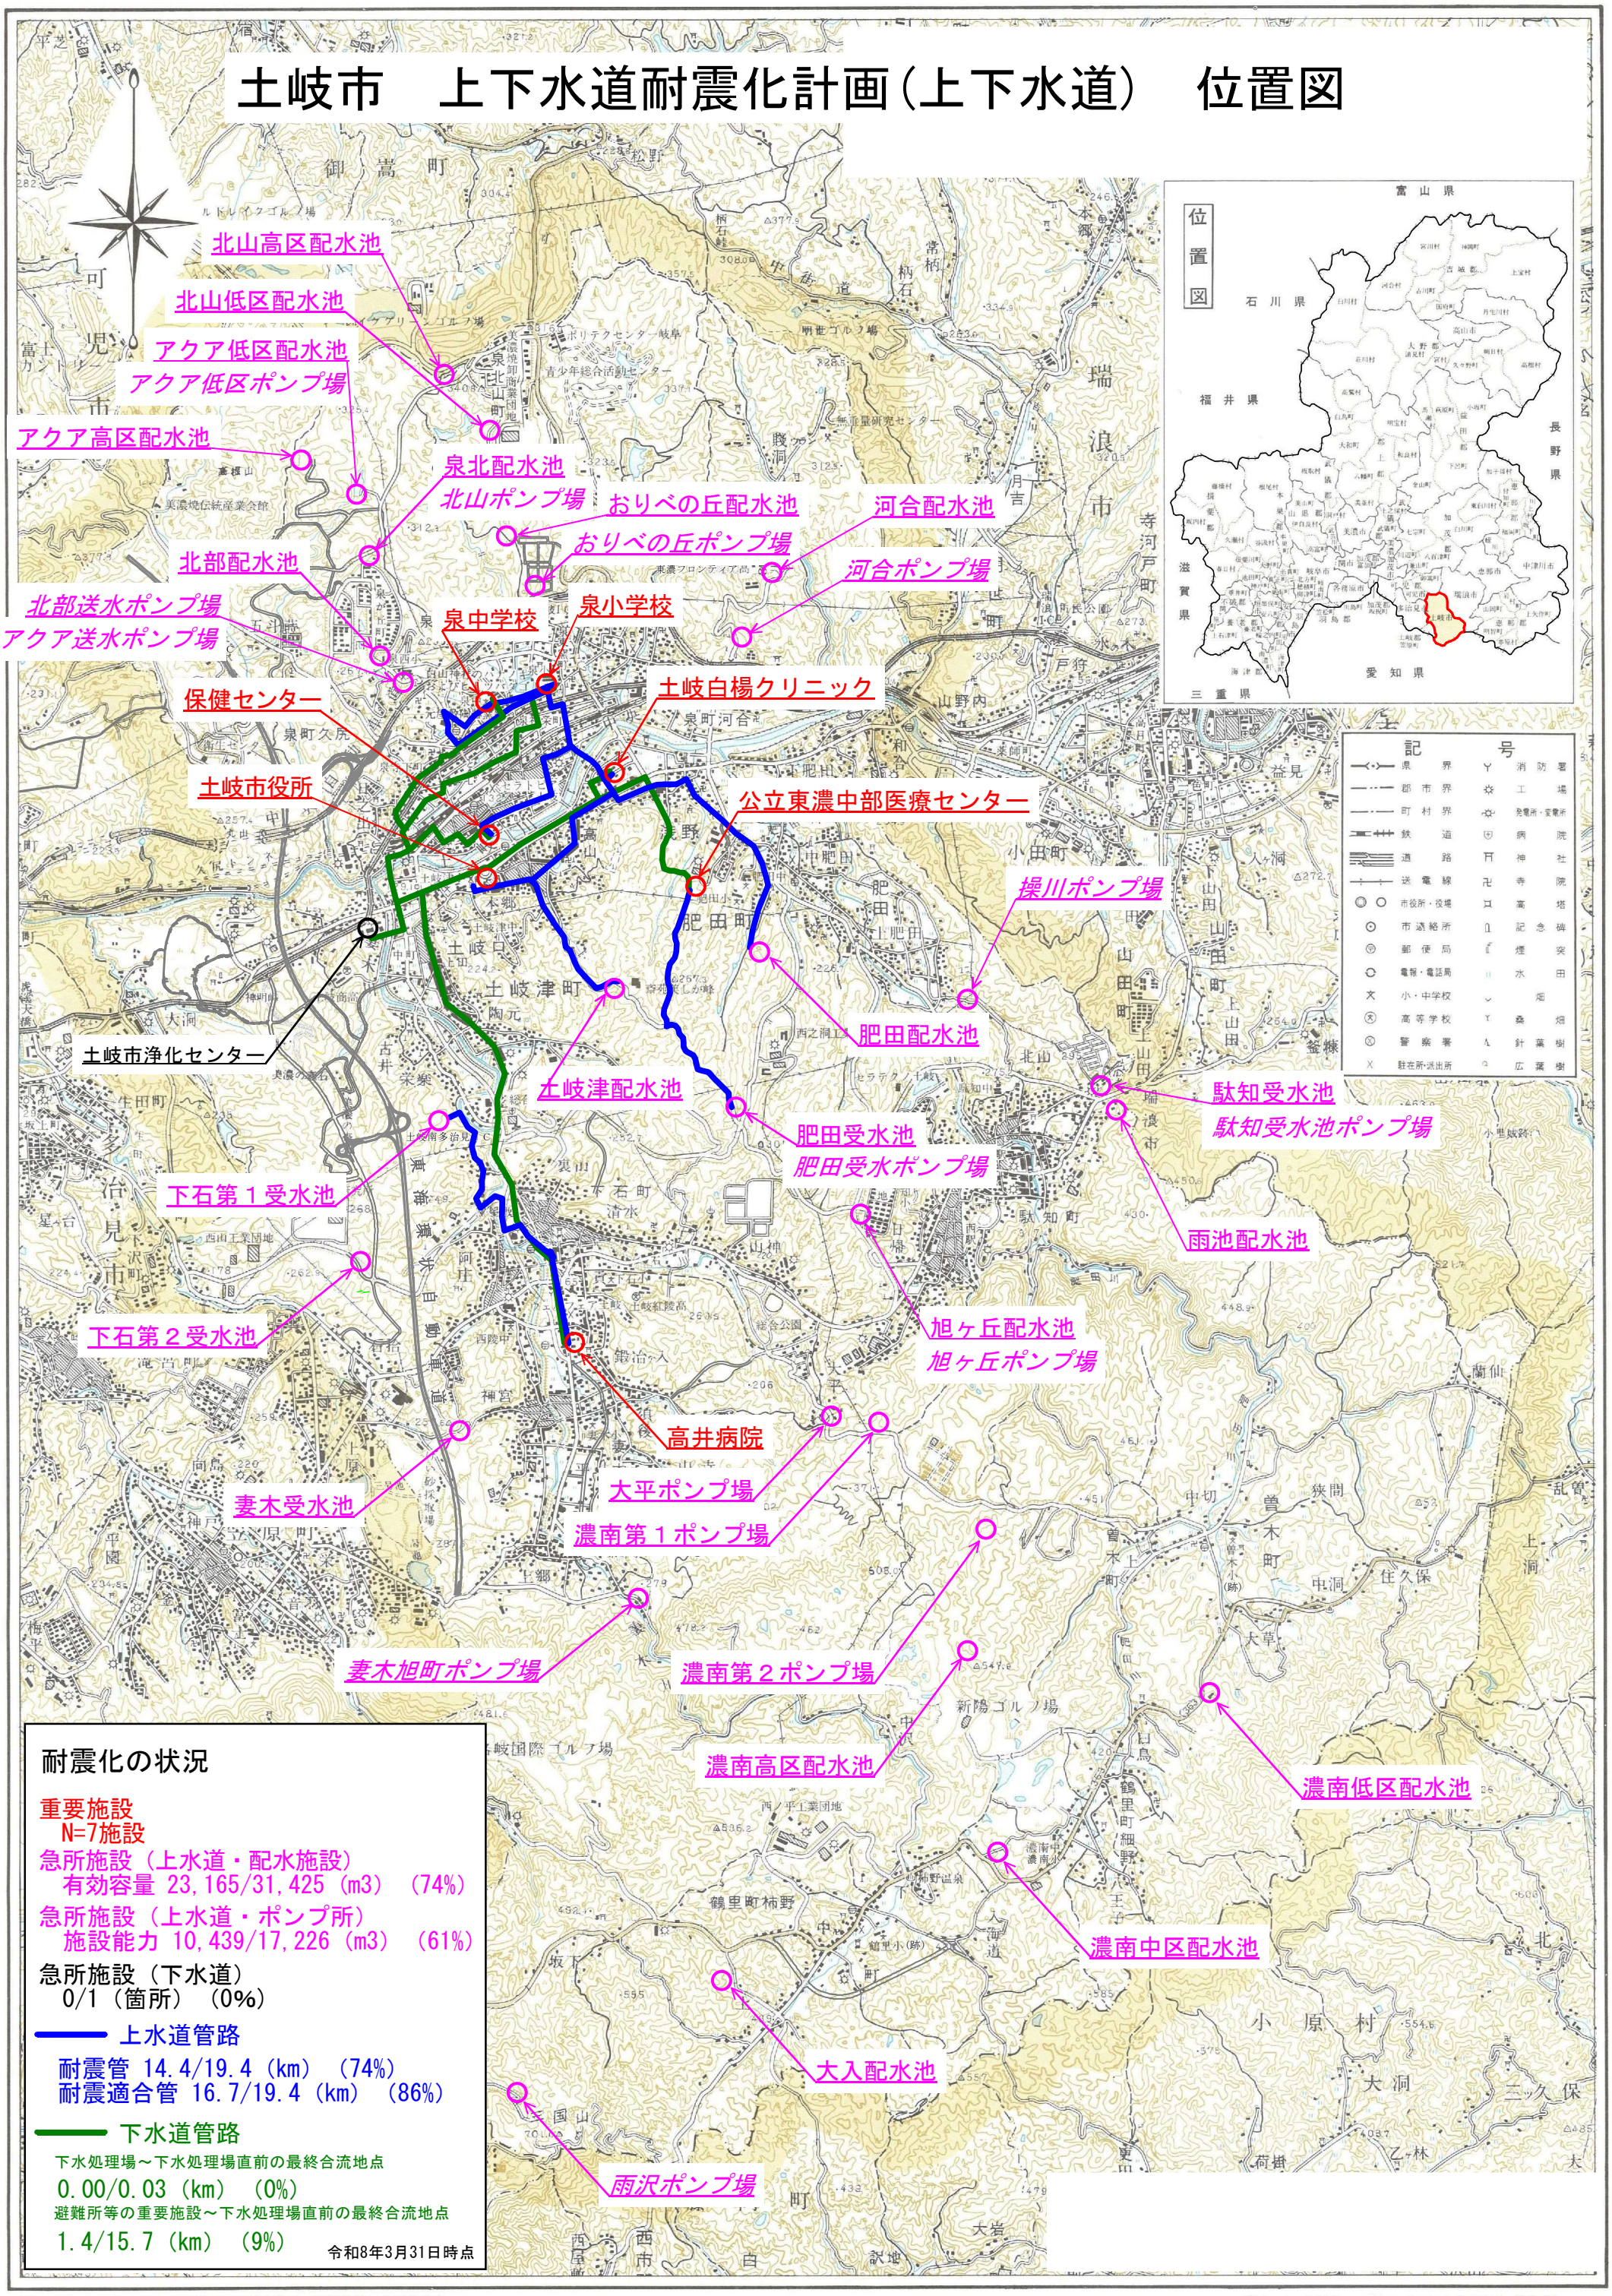

耐震化の状況

重要施設
N=7施設

急所施設（上水道・配水施設）
有効容量 23,165/31,425（m3）（74%）

急所施設（上水道・ポンプ所）
施設能力 10,439/17,226（m3）（61%）

急所施設（下水道）
0/1（箇所）（0%）

上水道管路
耐震管 14.4/19.4（km）（74%）
耐震適合管 16.7/19.4（km）（86%）

下水道管路
下水処理場～下水処理場直前の最終合流地点
0.00/0.03（km）（0%）
避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点
1.4/15.7（km）（9%）

令和8年3月31日時点

岐阜県土岐市役所

「この地図は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院発行の５万分の１地形図を複製したものである。（承認番号 平10部複、第59号）」

H10・4・3000　中日本航空測量株式会社
☎〈052〉881－6178